

I ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Attenzione.
Prima di procedere all'installazione dell'apparecchio leggere attentamente le "AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE" contenute nella confezione.

ALIMENTATORE VAS/100.30

È composto da una scheda in cui ci sono il raddrizzatore e lo stabilizzatore.

È in grado di erogare 1,7A a 17,5Vcc ed è protetto contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il VAS/100 può essere utilizzato anche come alimentatore supplementare qualora le necessità dell'impianto lo richiedano.

NOTA. In fase di progettazione dell'impianto, calcolare il numero degli alimentatori in funzione dell'assorbimento delle varie apparecchiature installate.

Funzione dei morsetti (fig.1)

Morsettiera G

~ rete

Morsettiera A

1+ 17,5V output

2- 17,5V output

1+ 17,5V output

2- 17,5V output

The VAS/100 can also be used as a supplementary power supply whenever the system requires it.

NOTE. When designing the installation calculate the number of power suppliers in relation to the total power consumption of all devices in the system.

Function of each terminal (fig.1)

Terminal block G

~ mains

Terminal block A

1+ 17,5V output

2- 17,5V output

1+ 17,5V output

2- 17,5V output


Technical features

- Mains supply: 230V AC 50/60Hz. Self-resetting electric safety switch.
- Input current: $I_{AC}^{max} = 250 \text{ mA}$
- Dissipated power: 10W max
- Output voltage: 17.5V DC 1.7A continuous current demand.
- Working temperature range: from 0 °C to +35 °C.
- Dimensions: 8 DIN units, low profile module, figure 1.


The equipment can be installed without terminal covers into boxes provided with DIN rail (EN 50022).

Dimensions are shown in figure 2A. Or it can be wall-mounted using the DIN rail provided, applying as necessary the terminal covers and plugs provided. Dimensions are shown in figure 2B.

NOTE. The unit is protected against overloads and short-circuits by a self-resetting thermal switch, inserted on the primary of the power supply transformer. Once the switch trips, operation is resumed automatically once the temperature of the transformer drops back below 85 °C. Make sure the cause of the switch tripping is eliminated.

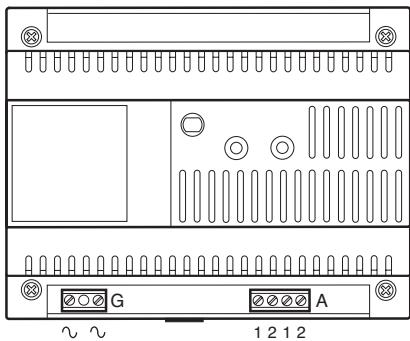

1

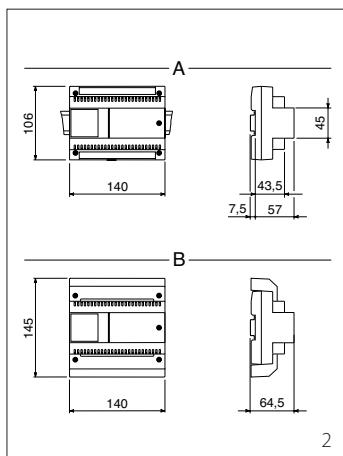

2

D INSTALLATIONS-ANLEITUNG

ACHTUNG.

Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät entsprechend den Installationsanweisungen an der Wand abgesichert sein.

NETZGERÄT VAS/100.30

Besteht aus einer Platine, auf der ein Gleichtreiber und ein Stabilisator angebracht sind.

Er kann 1,7A bei 17,5V DC versorgen und ist gegen Überlast und Kurzschluß geschützt.

Das VAS/100 kann als Zusatzversorgung Anwendung finden, wenn dieses infolge besonderer Anlagenverhältnisse erforderlich sein sollte.

ANMERKUNG. Bei Projektierung der Anlage die Anzahl der Netzgeräte in Abhängigkeit von der Stromaufnahme der verschiedenen installierten Geräte berechnen.

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

Attention.

Before installing the unit, carefully read the "WARNINGS FOR INSTALLATION" contained in the package.

DC POWER SUPPLIER VAS/100.30

It consists of a card onto which there are the rectifier and the stabilizer.

It is capable of supplying 1.7A at 17.5V DC and is protected against overloading and short circuiting.

Belegung der Klemmleisten (Abb.1)

Klemmleiste G Klemmleiste G

~ Netz

Klemmleiste A

1+ Ausgang 17,5V

2- Ausgang 17,5V

1+ Ausgang 17,5V

2- Ausgang 17,5V

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 230V AC 50/60 Hz. Selbst rückstellbarer elektrischer Schutz.
- Stromaufnahme: $I_{AC}^{max} = 250 \text{ mA}$
- Verlustleistung: 10W max
- Ausgangsspannung: 17,5V 1,7A in Dauerbetrieb.
- Betriebstemperatur: von 0 °C bis +35 °C.
- Abmessungen: 8 DIN-Einheiten, flach (Abb. 1).

Nach Entfernung der Klemmabdeckungen lassen sich diese Geräte auf DIN-Montageschienen in Verteilerkästen montieren (EN 50022).

Maßangaben, siehe Abb. 2A.

Kann aber auch mit Hilfe der beiliegenden DIN-Schiene an der Wand befestigt werden, hierfür beiliegende Klemmenabdeckungen und eventuell Dübel verwenden. Maßangaben, siehe Abb. 2B.

HINWEIS. Der Geräteschutz gegen Kurzschluß und Überlastung besteht aus einem selbstrückstellbaren Wärmeschalter, der sich auf der Primärspule des Leistungstransformators befindet.

Die erneute Betriebsaufnahme erfolgt automatisch nach dem Schutzeingriff und nach dem Absinken der Temperatur des Transformators unter 85 °C.

Die Ursachen, die den Schutz auslösen, herausfinden und behoben.

FR INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Attention.

Avant de procéder à l'installation de l'appareil, lire attentivement les "RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION" contenues dans la boîte.

ALIMENTATION VAS/100.30

Se compose d'une carte de redressement et stabilisation de tension.

Protégée contre le surcharges et courts-circuits, peut fournir un courant de 1,7A sous 17,5Vcc.

La VAS/100 peut également être employée comme alimentation supplémentaire.

NOTE. En phase d'étude de l'installation calculer le nombre des alimentations en fonction de l'absorption des différentes appareils prévus.

Fonction des bornes (fig.1)

Bornier G

\sim secteur

Bornier A

$1+$ $2-$ sortie 17,5V

$1+$ $2-$ sortie 17,5V

Caractéristiques techniques

- Alimentation: 230V 50/60 Hz. Protection électrique à réarmement automatique.
- Courant absorbé: $I_{AC}^{max} = 250 \text{ mA}$
- Puissance dissipée: 10W max
- Tension de sortie: 17,5Vcc, 1,7A en service continu.
- Température de fonctionnement: de 0 °C à +35 °C.
- Dimensions: module de 8 unités bas (fig. 1).

L'appareil peut être installé sans couvre-borniers dans des armoires DIN avec rail EN 50022 (voir fig. 2A). Ou bien il peut être installé au mur en utilisant le guide DIN fourni et en appliquant le cache-bornes et les éventuelles chevilles fournies (voir fig. 2B).

NOTE. La protection de l'appareil contre les surcharges et les courts-circuits s'obtient à l'aide d'un interrupteur thermique à réarmement automatique, inséré sur le primaire du transformateur d'alimentation.

Après l'intervention de la protection, le réarmement du fonctionnement s'effectue automatiquement dès que la température du transformateur descend au-dessous de 85 °C.

Chercher et éliminer les causes qui ont provoqué l'intervention de la protection.

ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

Atención.

Antes de comenzar la instalación del aparato, leer detenidamente las "ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN" que se incluyene en el embalaje.

ALIMENTADOR VAS/100.30

El alimentador está formado por un transformador de 60VA y por una tarjeta dada de rectificador y estabilizador. Es capaz de generar de 1,7A a 17,5Vcc y está protegido contra sobrecargas y cortocircuitos.

El VAS/100 se puede utilizar como alimentador suplementario cuando las necesidades del equipo lo requieran.

NOTA. En la fase de proyecto del equipo se debe calcular el número de alimentadores en función de la absorción de los aparatos instalados.

Funciones de los bornes (fig.1)

Bornera G

\sim red

Bornera A

$1+$ $2-$ salida 17,5V

$1+$ $2-$ salida 17,5V

Características técnicas

- Alimentación: 230V 50/60 Hz. Protección eléctrica con autoreactivación.
- Corriente absorbida: $I_{AC}^{max} = 250 \text{ mA}$
- Potencia disipada: 10W max
- Tensión de salida: 17,5Vcc, 1,7A en servicio continuo.
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +35 °C.
- Dimensiones: módulo de 8 unidades bajo para calha DIN (fig. 1).

El aparato se puede instalar, sin cubre-bornes, en cajas dotadas de guías DIN (EN 50022).

Por las dimensiones consultar la fig. 2A. También se puede instalar a pared usando la guía DIN que se suministra, aplicando el cubre-bornes y los posibles tacos entre-gados.

Por las dimensiones consultar la fig. 2B.

NOTA. La protección del aparato contra sobrecargas y cortocircuitos se obtiene

mediante un interruptor térmico de auto-reactivación, colocado en el primario del transformador de alimentación.

Después de haber realizado la operación de protección, y de que la temperatura del transformador haya descendido por debajo de los 85 °C, automáticamente se produce la reactivación del funcionamiento.

RU РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Внимание.

Перед установкой устройства внимательно ознакомьтесь с "ПРИМЕЧАНИЯМИ К УСТАНОВКЕ", содержащимися в упаковке.

БЛОК ПИТАНИЯ ПОСТ. TOKA VAS/100.30

Устройство состоит из платы, на которой установлены выпрямитель и стабилизатор.

Выходное напряжение - 17.5 В пост. тока 1,7 А оснащен электронной защитой от перегрузок и коротких замыканий.

При необходимости VAS/100 может быть использован как дополнительный источник питания.

ПРИМЕЧАНИЕ. При проектировании системы необходимо рассчитать количество блоков питания исходя из общего энергопотребления всех устройств.

Панель выводов (рис. 1)

Клеммная колодка G

\sim Сеть электропитания

Клеммная колодка A

$1+$ $2-$ 17,5 В пост. тока

$1+$ $2-$ 17,5 В пост. тока

Технические характеристики

• Питание: 230 В пер. тока 50/60Гц. Самовозвратный электрический предохранитель.

• Потребляемый ток: $I_{AC}^{max} = 250 \text{ mA}$

• Рассеиваемая мощность: 10W max

• Выходное напряжение: 17.5 В пост. тока 1.7 А (длительное потребление).

• Рабочая температура: от 0 до +35 °C

• Размеры: 8 DIN единиц, низкопрофильный модуль, рисунок 1.

Устройство может быть установлено на DIN-рейку (EN 50022) в монтажном шкафу.

Размеры указаны на рис. 2A.

Также устройство может быть установлено на стену с использованием защитных крышек клеммной колодки.

Размеры указаны на рис. 2B.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство защищено от перегрузок и коротких замыканий самовозвратным тепловым предохранителем, установленным в первичной обмотке трансформатора питания.. После срабатывания предохранителя, работа будет восстановлена автоматически, как только температура трансформатора упадет ниже 85 °C. Убедитесь, что причины срабатывания предохранителя устранены.

